



INSTRUKCJA MONTAŻU

LISTWA WENTYLACYJNA W KALENICY DLA BLACHY NA RĄBEK STOJĄCY ZATRZASKOWY RUUKKI CLASSIC*


Listwa wentylacyjna odpowiada za zapewnienie prawidłowej wentylacji połaci dachowej, co pozytywnie wpływa na trwałość konstrukcji dachu oraz jego prawidłowe funkcjonowanie. Aby prawidłowo zamontować listwę wentylacyjną należy postępować zgodnie z poniższymi wskazówkami:

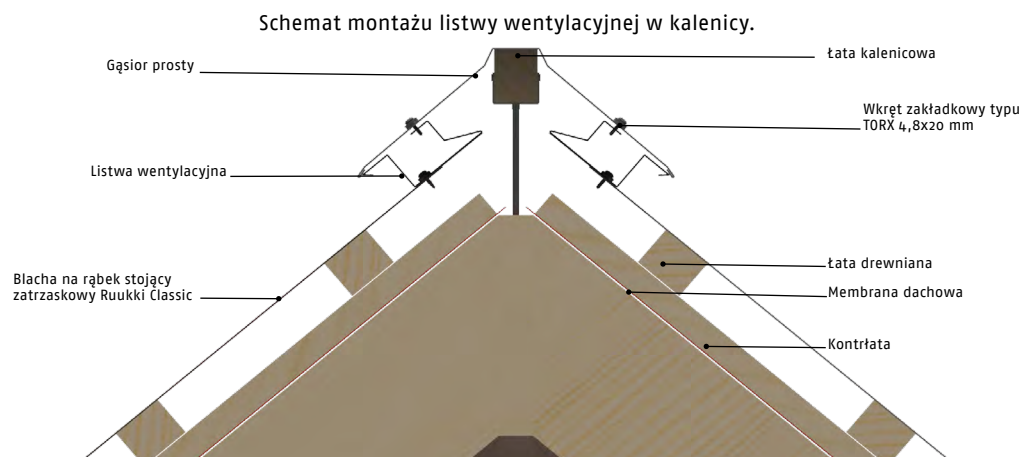


Montaż listwy wentylacyjnej w kalenicy należy rozpocząć od prawidłowego wykonania połaci dachowej wg. instrukcji montażu producenta.

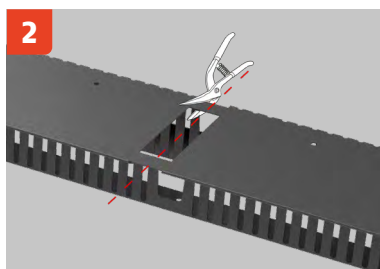

Listwę wentylacyjną przed montażem przygotowujemy poprzez przecięcie mostków występujących w miejscach otworów montażowych pod zamki blachy na rąbek stojący zatrząskowy.

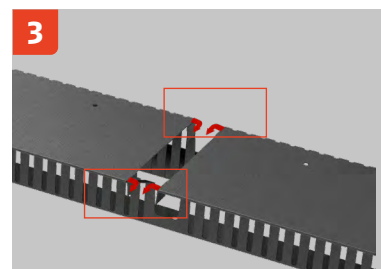

Przecięte mostki należy zagiąć do wewnętrznej strony listwy.

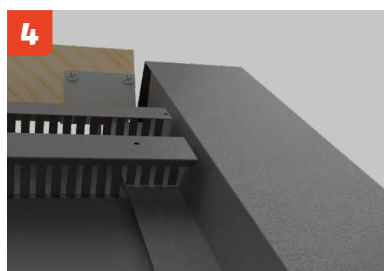

W kolejnym kroku docinamy listwę wentylacyjną z długości, dopasowując następnie do obróbki szczytowej.



Listwę wentylacyjną ustawiamy równoległą do kalenicy i montujemy przy użyciu wkrętów typu TORX 4,8x20 mm przez specjalnie przygotowane do tego celu otwory montażowe do paneli.



Po zamocowaniu listew wentylacyjnych na długości kalenicy przystępujemy do montażu gąsiorów wg. instrukcji montażu producenta.

* Ruukki Classic, Ruukki Classic Silence, Ruukki Classic LowCarbon, Ruukki Classic Design – dotyczy szerokości efektywnej 475 mm

• Kontakt

Ruukki Polska Sp. z o.o.

tel. +48 46 85 81 600

www.ruukkidachy.pl

W związku z prowadzonymi pracami badawczymi i rozwojem proponowanego systemu, Ruukki Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian lub poprawek treści zawartej w powyższym opracowaniu bez wcześniejszego uprzedzenia.

Niniejsze opracowanie nie stanowi oferty w rozumieniu prawnym.

Copyright © 2025 Rautaruukki Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Ruukki i nazwy produktów Ruukki stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe Rautaruukki Corporation, spółki zależnej SSAB.